

RED DE ALUMBRADO PUBLICO


FAROLA

ARQUETA DE ALUMBRADO DE 40 X 40 X 60 CMS

CANALIZACION DE ARQUETA A FAROLA Ø 63

(LA CANALIZACION VA POR LAS ACERAS)

Nota:
La Canalización de alumbrado sera de 1 Tubo de PVC Ø 90 corrugado por línea más 1 tubo de PVC Ø 90 corrugado en los cruces de calzada

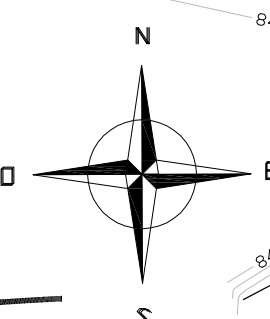

ESTUDIO DE ARQUITECTURA
JAVIER JAMBRINA ARQUITECTO S.L.U.P.
 COAL 148
 C/ Pelayo, 4 - 1ª, ZAMORA - 980.537.141 - jjambri@ono.com



PLAN PARCIAL SECTOR S.A.U. V-A

RED DE ALUMBRADO

Escala Emplazamiento
 1/500 FUENTESAUO
 ZAMORA

Promotor
 FELIPE REBOLLO VICENTE

Exp. Fecha N°
 VU-2010-17 DICIEMBRE 2010

PIIn-5.